



IBU PEJABAT,  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,  
MALAYSIA,  
Headquarters,  
Fire and Rescue Department, Malaysia,  
Lebuhraya Perdana Barat, Precinct 7  
62250 PUTRAJAYA.

Telefon: . : 603-8888 0036  
Facsimile : 603-8888 0973  
Homepage: www.bomba.gov.my  
E-mail: pro@bomba.gov.my

## ' Q ' PROFESIONALISME TERAS KECEMERLANGAN

Ruj. Tuan:

(Your Ref:)

Ruj. Kami JBPM: BPK:005/1/010/02(30)

(Our Ref:)


Tarikh:

(Date)

11 November 2005

SEPERTI SENARAI EDARAN

Tuan,

File	 PAM 17 NOV 2005	meut.
PAM		Info
PEF		
PTP		Copy
PB		

### PENJELASAN BERKAITAN DENGAN KEPERLUAN AKSES PERKAKAS BOMBA

Merujuk perkara tersebut di atas dan dimaklumkan semenjak kebelakangan ini terdapat beberapa pendapat dan pandangan yang telah diperolehi daripada pegawai-pegawai Jabatan ini dan badan professional berkaitan dengan keperluan Undang-Undang Kecil Bangunan seragam 1984, di mana Undang-undang Kecil 140 memerlukan semua bangunan yang melebihi 7000 meter padu hendaklah;

- i. Bersempadan dengan jalan atau lebuhraya atau kawasan terbuka yang tidak kurang daripada 12 meter lebar, dan
- ii. Boleh dimasuki oleh perkakas bomba iaitu mengadakan akses perkakas bomba.

2. Pada dasarnya Undang-undang Kecil tersebut, tidak menyatakan kekecualan bagi akses perkakas bomba yang diperlukan. Oleh itu berdasarkan **Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Mengenai Keperluan Jabatan Bomba yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Bomba pada 23hb. September 1985** telah menunjukkan kekecualan minima akses perkakas bomba adalah 6 meter. Sehubungan itu semua pegawai hendaklah mematuhi garis panduan tersebut dalam penentuan keperluan akses perkakas bomba.

3. Adalah diingatkan, sebarang permasalahan atau kekeliruan dalam menentukan keperluan kelengkapan menentang kebakaran atau pemasangan keselamatan kebakaran hendaklah merujuk terus kepada Bahagian Pencegahan Dan Keselamatan, Ibu Pejabat JBPM, Putrajaya.

Sekian, terima kasih.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,

  
(DATO' JAMZAH BIN ABU BAKAR)

Ketua Pengarah,  
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia.

S.k.

- i. YAS. Timbalan Ketua Pengarah (Operasi),
- ii. YAS. Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan),
- iii. YS. Semua Penolong Ketua Pengarah Bahagian,
  
- iv. President,  
The Institution Of fire Engineers (UK)  
Malaysia Branch,  
Secretariat,  
28, Jalan 3/154, Taman Bukit Anggerik, Cheras,  
56000 Kuala Lumpur.




President,  
Pertubuhan Arkitek Malaysia,  
No. 4 & 6, Jalan Tangsi,  
P.O.Box 10855  
50480 Kuala Lumpur.

- vi. President,  
Association Of Consulting Engineers Malaysia,  
No. 63-2 & 65-2, Medan Setia,  
Damansara Heights,  
50490 Kuala Lumpur.



CONTOH KEDUDUKAN KEPERLUAN AKSES  
PERKAKAS BOMBA

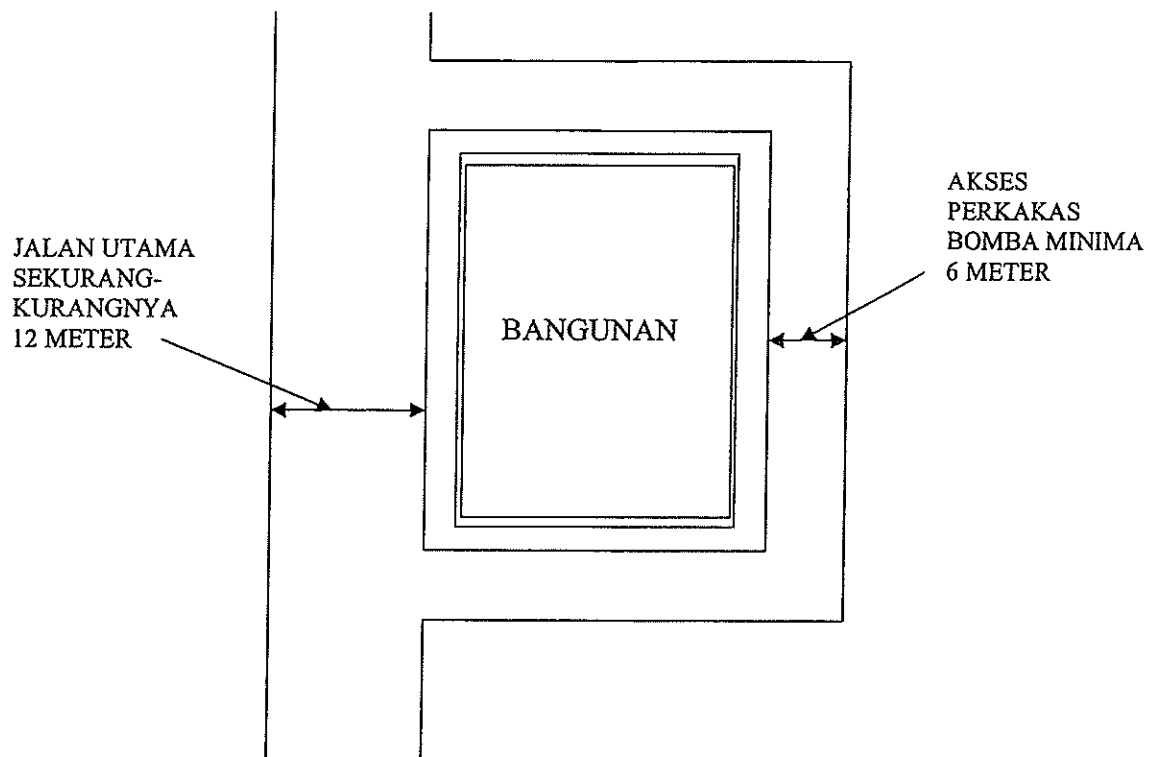



IBU PEJABAT,  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,  
MALAYSIA,  
Headquarters,  
Fire and Rescue Department, Malaysia,  
Lebuhraya Barat, Precinct 7  
62250 PUTRAJAYA.

Telefon: . : 603-8888 0036  
Facsimile : 603-8888 0973  
Homepage: [www.bomba.gov.my](http://www.bomba.gov.my)  
E-mail: [pro@bomba.gov.my](mailto:pro@bomba.gov.my)

## ' Q ' PROFESIONALISME TERAS KECEMERLANGAN

Ruj. Tuan:  
(Your Ref:)  
Ruj. Kami: JBPM: BPK:005/1/010/02 ( (Our Ref:)  
Tarikh:  
(Date)

### SENARAI EDARAN,

Yang Setia Pengarah,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat W.P. Kuala Lumpur,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri P. Pinang  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terangganu,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perlis,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat W.P. Labuan.

